DIAGNOSTISCHER PFAD

Nr. 13

Stand: 03-2023

Thrombozytose > 450 G/l

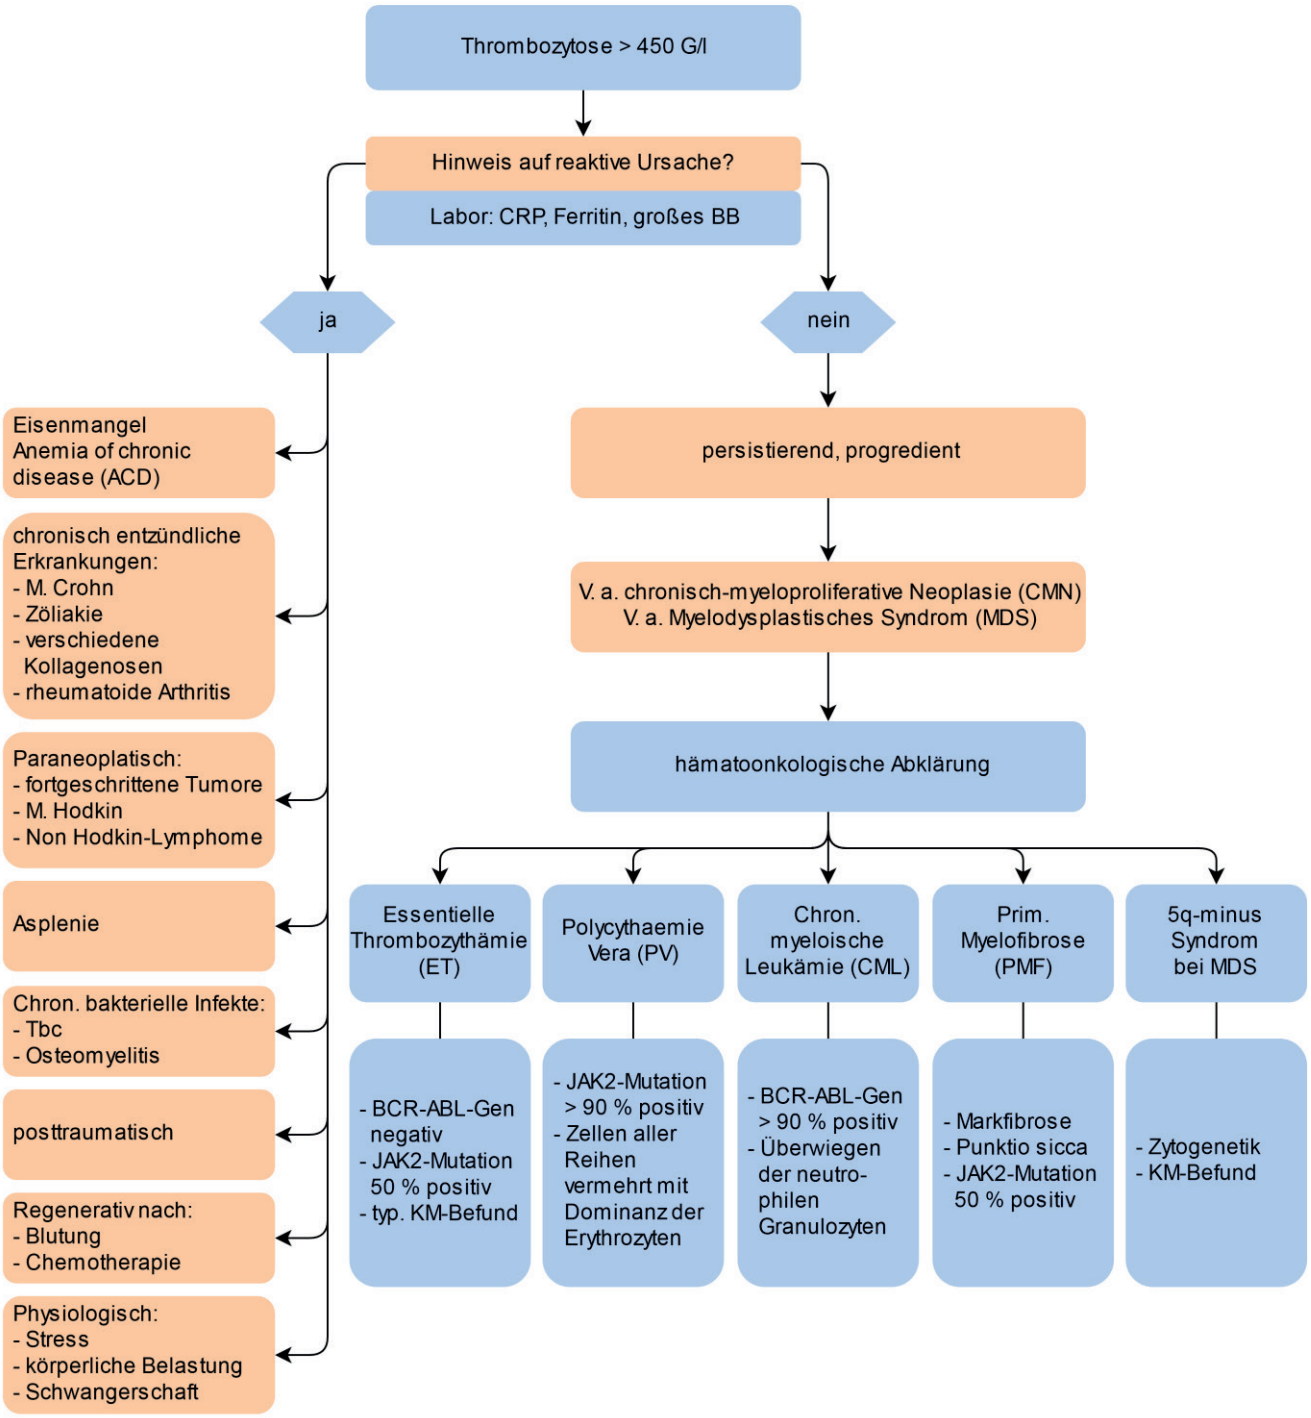

© copyright MVZ Labor 28 GmbH